

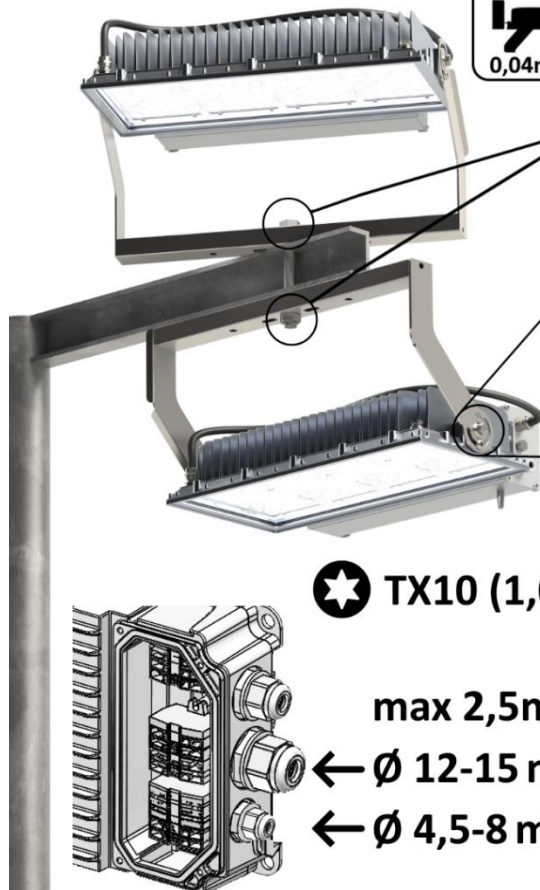


BUBO 2.0


B1GE 2024-04-30



B1GE

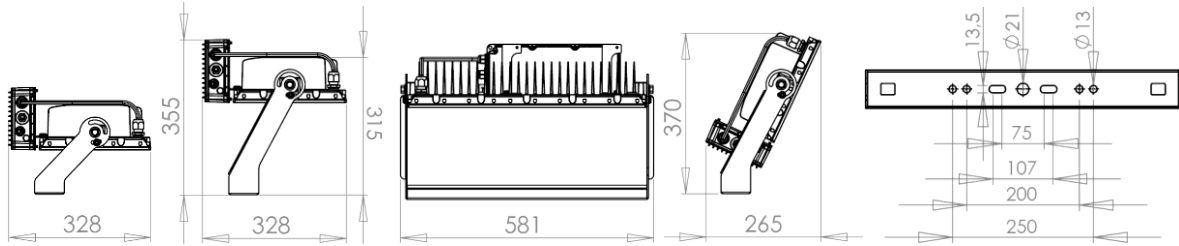

M20 (100Nm)



16mm (50Nm)

TX40 (5Nm)


TX10 (1,0Nm)

max 2,5mm²

← Ø 12-15 mm (+0 8-12 mm) ∩ 2,4Nm

← Ø 4,5-8 mm

∩ 1,0Nm

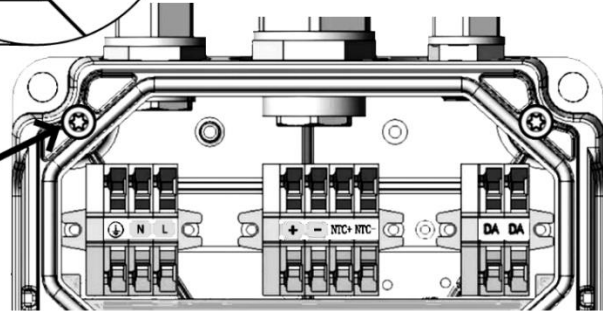

Number of luminaires per circuit breaker 230VAC

	LEDs	I _{in}	GEAR	TYPE B					TYPE C					
				10A	16A	20A	25A	32A	10A	16A	20A	25A	32A	
Bubo B1	136-	1400	2,6 A	BGSE	3	5	6	7	9	3	5	6	7	9
		1200	2,2 A	BGSE	3	5	7	9	11	3	5	7	9	11
	120-	1400	2,3 A	BGSE	3	5	7	8	11	3	5	7	8	11
		1200	2,0 A	BGSE	4	6	8	10	13	4	6	8	10	13
		1050	1,7 A	BGSE	4	7	9	11	15	4	7	9	11	15
	96-	1200	1,6 A	BGSE	4	7	9	12	15	5	8	10	12	16
1050		1,4 A	BGSE	4	7	9	12	15	5	9	11	14	18	
850		1,1 A	BGSE	4	7	9	12	15	4	7	14	18	23	

LEDs	GEAR	Inrush current peak 230VAC 50/60 Hz	Earth leakage current
136, 120 & 96	BGSE	15A, t=1080µs (400VAC: 25A, t=1120µs) (50% of I _{peak})	0,2 mA

- **EN:** Use safety wire in moving or vibrating installations.
DALI connection: Control circuit must be provided with cable which is insulated according to the mains voltage.
- **FI:** Käytä turvavaijeria liikkuvissa tai tärisevissä asennuksissa.
DALI liitäntä: Ohjauspiirissä on käytettävä verkkojännitteen mukaan eristettyjä johtimia.
- **SE:** Använd säkerhetsvajer i rörliga eller vibrerande installationer.
DALI förbindelse: Styrkrets måste ha kabel som är isolerad enligt nätspänningen.
- **DE:** Bei beweglichen oder vibrierenden Anlagen Sicherheitsdraht verwenden.
DALI-Verbindung: Der Steuerkreis muss mit einem Kabel versehen sein, die entsprechend der Netzspannung isoliert ist.

EASY LED

tel. +358 2 737 4420
Meriniitynkatu 11
FI-24100 Salo, Finland

easyled.fi
VAT number
FI20776746

MISS NOTHING.