




## DALI

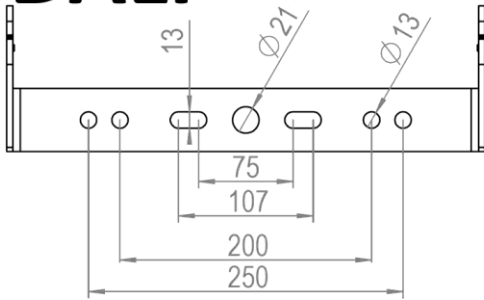

## UP-F!

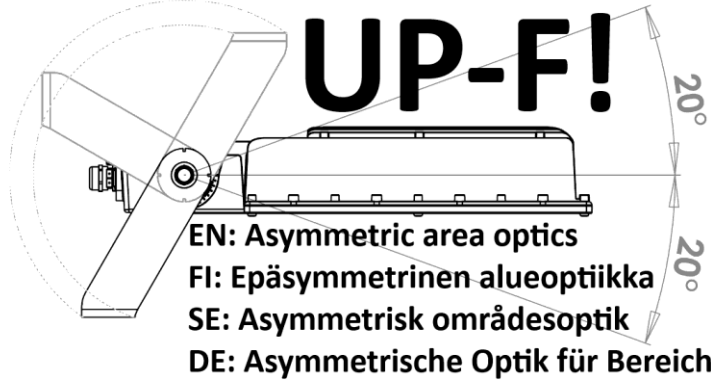


## -O-

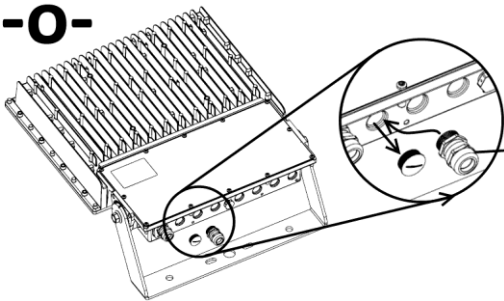


Option:  
**C12888**  
 (M20)

C11729  
 (M20 metal)

	EN	FI	SE	DE
L	= BN	RU	BR	BR
N	= BU	SI	BL	BL
PE	= GN-YE	KE-VI	GR-GU	GN-GE
DA+	= WH	VA	VT	WS
DA-	= BK	MU	SV	SW

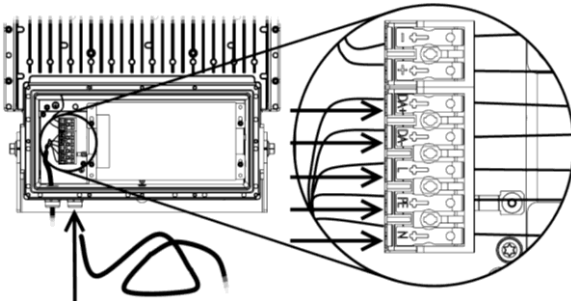

20 (2,5Nm)

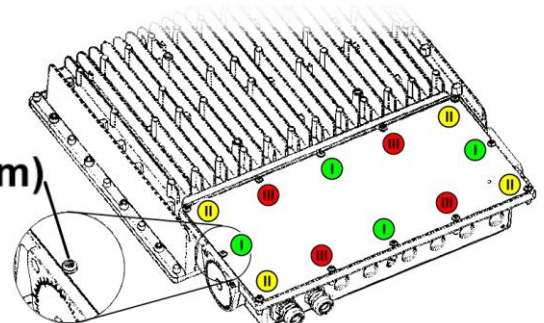

EN: Control circuit must be provided with cable which is insulated according the mains voltage. Use safety wire in moving or vibrating installations.  
 FI: Ohjauspiirissä on käytettävä verkkojännitteen mukaan eristettyjä johtimia. Käytä turvavaijeria liikkuvissa tai tärkeissä asennuksissa.  
 SE: Styrkrets måste ha kabel som är isolerad enligt nätspänningen. Använd säkerhetsvajer i rörliga eller vibrerande installationer.  
 DE: Der Steuerkreis muss mit einem Kabel versehen sein, die entsprechend der Netzspannung isoliert ist. Bei beweglichen oder vibrierenden Anlagen Sicherheitsdraht verwenden.

	230 VAC 50/60 Hz	B10 A	B16 A	C10 A	C16 A
ARA 90-1050	280 W	1,3A	3	7	11
Inrush current peak		13 A, t = 1320µs (50 % of Ipeak)			Earth leakage: 0,2mA